VÝPIS SKLADEB

A.1 PRŮČELÍ VÝCHODNÍ:

VNITŘNÍ MALBA	
OMÍTKA VNITŘNÍ	5 MM
ŽELEZOBETON	130 MM
PĚNOVÝ POLYSTYREN	40 MM
ŽELEZOBETON	50 MM
VNĚJŠÍ OMÍTKA	5 MM
PENETRACE PODKLADU	
LEPICÍ HMOTA PRO LEPENÍ IZOLAČNÍCH DESEK (NAPŘ. CAPATECT 186 M)	10 MM
TEPELNÝ IZOLANT MW	140 MM
HMOŽDINY – STR U	
ARMOVACÍ VRSTVA (NAPŘ.CAPATECT 186 M)	4 MM
ARMOVACÍ SÍŤOVINA	
PENETRAČNÍ NÁTĚR (NAPŘ. CAPATECT)	
SILIKON. PROBARVENÁ OMÍTKA S FOTOKATALÝZOU (CAPATECT CARBOPOR)	1,5 MM

A.2 PRŮČELÍ VÝCHODNÍ – SOKLOVÁ ČÁST DO VÝŠKY 1000 MM OD UT:

VNITŘNÍ MALBA	
OMÍTKA VNITŘNÍ	5 MM
ŽELEZOBETON	130 MM
PĚNOVÝ POLYSTYREN	40 MM
ŽELEZOBETON	50 MM
VNĚJŠÍ OMÍTKA	5 MM
PENETRACE PODKLADU	
LEPICÍ HMOTA PRO LEPENÍ IZOLAČNÍCH DESEK (NAPŘ. CAPATECT 186 M)	10 MM
NENASÁKAVÝ EPS	120 MM
HMOŽDINY – STR U	
ARMOVACÍ VRSTVA (NAPŘ.CAPATECT 186 M)	4 MM
ARMOVACÍ SÍŤOVINA	
PENETRAČNÍ NÁTĚR (NAPŘ. CAPATECT)	
MOZIAKOVÁ OMÍTKA CAPASTONE	2 MM

C.1 MEZIOKENNÍ VLOŽKY V PROSTORU LODŽIÍ:

VNITŘNÍ MALBA	
ARMOVACÍ VRSTVA SE ŠTUKOVOU OMÍTKOU	5 MM
PLYNOSILIKÁT	150 MM
VNĚJŠÍ VRSTVA SE ŠTUKOVOU OMÍTKOU	5 MM
PENETRACE PODKLADU	
LEPICÍ HMOTA PRO LEPENÍ IZOLAČNÍCH DESEK (NAPŘ. CAPATECT 186 M)	10 MM
TEPELNÝ IZOLANT MW	200 MM
HMOŽDINY – STR U	
ARMOVACÍ VRSTVA (NAPŘ.CAPATECT 186 M)	4 MM
ARMOVACÍ SÍŤOVINA	
PENETRAČNÍ NÁTĚR (NAPŘ. CAPATECT)	
SILIKON. PROBARVENÁ OMÍTKA S FOTOKATALÝZOU (CAPATECT CARBOPOR)	1,5 MM

D.1 STROPNÍ LODŽIOVÁ DESKA:

KERAMICKÁ DLAŽBA MRAZUVZDORNÁ DLAŽBA 300/300/9MM	9 MM
FLEXIBILNÍ LEPIDLO (NAPŘ. BAUMIT BAUMACOL FLEX TOP)	5 MM
HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA (NAPŘ. BAUMIT BALMACOL PROTECT)	5 MM
ADHEZNÍ MŮSTEK (NAPŘ. BAUMIT SUPERGRUND)	
BETONOVÁ MAZANINA S KARISÍTÍ VE SPÁDU	50 MM
TEPELNÝ IZOLANT EPS 100 S	MIN. 30 MM
ŽELEZOBETONOVÁ DESKA	190 MM
PENETRACE PODKLADU	
LEPICÍ HMOTA PRO LEPENÍ IZOLAČNÍCH DESEK (NAPŘ. CAPATECT 186 M)	10 MM
TEPELNÝ IZOLANT MW	50 MM
HMOŽDINY – STR U	
ARMOVACÍ VRSTVA (NAPŘ.CAPATECT 186 M)	4 MM
ARMOVACÍ SÍŤOVINA	
PENETRAČNÍ NÁTĚR (NAPŘ. CAPATECT)	
SILIKON. PROBARVENÁ OMÍTKA S FOTOKATALÝZOU (CAPATECT CARBOPOR)	1,5 MM

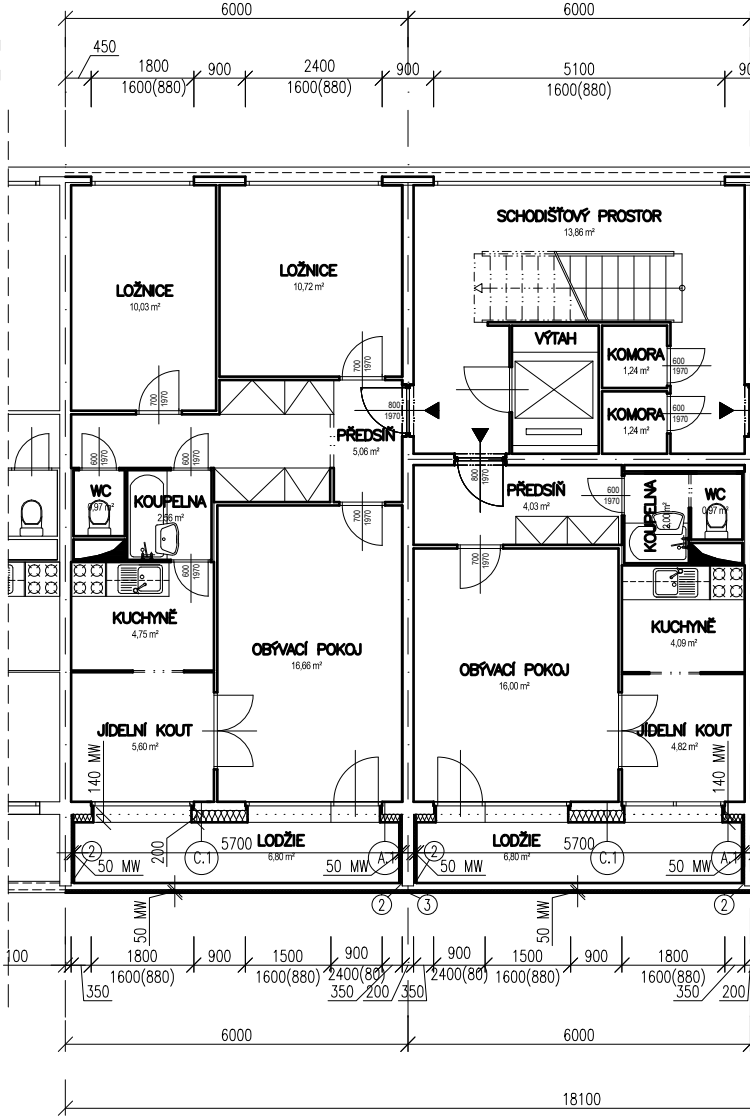
6000
6000
450
1800
1600(880)
900
2400
1600(880)
900
5100
1600(880)
LOŽNICE
10,03 m²
LOŽNICE
10,72 m²
SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR
13,86 m²
VÝTAH
KOMORA
1,24 m²
KOMORA
1,24 m²
PŘEDSÍŇ
5,06 m²
PŘEDSÍŇ
4,03 m²
WC
0,97 m²
KOUPELNA
2,56 m²
KOUPELNA
2,00 m²
WC
0,97 m²
KUCHYNĚ
4,75 m²
KUCHYNĚ
4,09 m²
OBÝVACÍ POKOJ
16,66 m²
OBÝVACÍ POKOJ
16,00 m²
JÍDELNÍ KOUT
5,60 m²
JÍDELNÍ KOUT
4,82 m²
140 MW
LODŽIE
6,80 m²
LODŽIE
6,80 m²
5700
200
50 MW
C.1
A.1
2
3
100
1500
2400(80)
350
200
18100

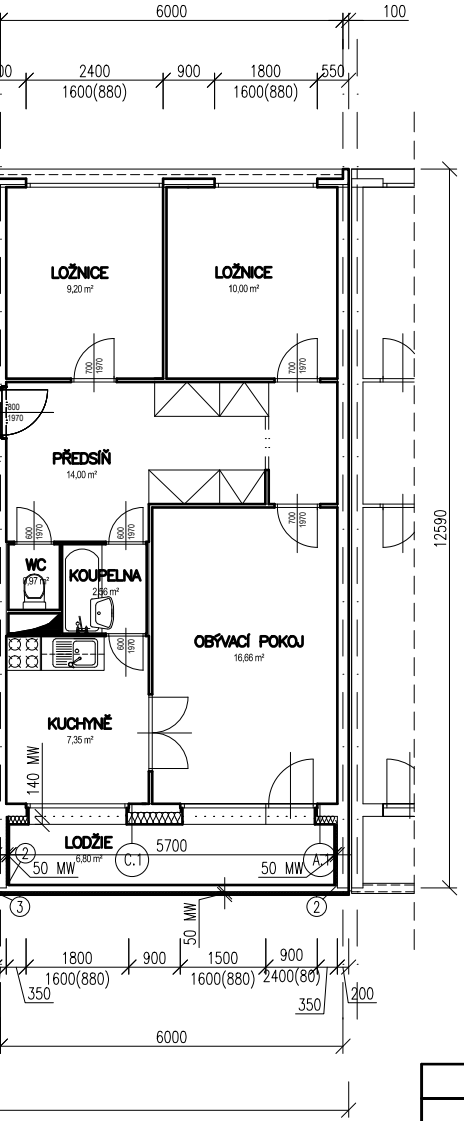
6000
100
2400
1600(880)
900
1800
1600(880)
550
LOŽNICE
9,20 m²
LOŽNICE
10,00 m²
700 1970
700 1970
800 1970
PŘEDSÍŇ
14,00 m²
600 1970
600 1970
700 1970
WC
0,97 m²
KOUPELNA
2,56 m²
600 1970
OBÝVACÍ POKOJ
16,66 m²
KUCHYNĚ
7,35 m²
140 MW
LODŽIE
6,80 m²
5700
2
C.1
A.1
50 MW
50 MW
3
2
50 MW
12590
1800
900
1500
900
1600(880)
1600(880)
2400(80)
350
350
200
6000

LEGENDA

☐	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
▨	TEPELNÝ IZOLANT

POZNÁMKA

- – ROZMĚRY OBJEKTU JSOU DÁNY ROZMĚRY UVEDENÝMI V PŘEDANÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA
- – DISPOZICE JSOU STANOVENY NA ZÁKLADĚ PŘEDANÝCH PODKLADŮ
- – ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE A ZPŮSOB ZALOŽENÍ JE PŘEVZAT Z PŘEDANÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A NEBYLA PROVEDENA JEHO KONTROLA
- – VELIKOSTI VÝPLNÍ OTVORŮ JSOU TYPOVÉ A JE NUTNO PROVÉST JEJICH PŘÍPADNÉ ZAMĚŘENÍ PŘED REALIZACÍ

ODKAZY

1. NOVÉ BEZRÁMOVÉ ZASKLENÍ LODŽIÍ (NAPŘ. DUOTECH IVETA)
2. PROVEDENO DOKOTVENÍ ŽB. ZÁBRADLÍ L PROFILEM 150X150X6 MM – KOTVY M12 NA CHEMICKOU MALTU
3. PROVEDENO DOKOTVENÍ ŽB. ZÁBRADLÍ PASOVINOU 300X10 MM – KOTVY M12 NA CHEMICKOU MALTU

ZATEPLENÍ

- – OBVODOVÝCH STĚN PRŮČELÍ LODŽIÍ TEPELNÝM IZOLANTEM MW TL. 140 MM
- – VYZDÍVEK MIV PROVEDENO TEPELNÝM IZOLANTEM MW TL. 200 MM
- – STROPŮ LODŽIOVÝCH DESEK PROVEDENO TEPELNÝM IZOLANTEM Z MW TL. 50 MM
- – BOKŮ LODŽIÍ PROVEDENO TEPELNÝM IZOLANTEM MW TL. 50 MM
- – VNĚJŠÍ STRANY BETONOVÉHO ZÁBRADLÍ IZOLANTEM MW. TL 50 MM
- – ČÍLKA A ŽILETKY LODŽIÍ PROVEDENY TEPELNÝM IZOLANTEM MW TL. 120 MM – DOROVNÁNÍ S ROVINOU FASÁDY
- – SOKLOVÉ ČÁSTI PRŮČELÍ OBJEKTU PROVEDENO TEPELNÝM IZOLANTEM EPS PERIMETR TL. 120 MM
- – NADPRAŽÍ OTVOROVÝCH VÝPLNÍ PROVEDENO TEPELNÝM IZOLANTEM MW TL. 40 MM
- – OSTĚNÍ OTVOROVÝCH VÝPLNÍ PROVEDENO TEPELNÝM IZOLANTEM MW TL. 40 MM

ZKRATKY

MW	– MINERÁLNÍ VATA
EPS	– POLYSTYREN



PROFIREVIT s.r.o, Ivana Olbrachta 2591, 272 01 Kladno

Vypracoval	Odpovědný projektant	HIP
Martin Suchý	Ing. Petr Novák	Ing.Arch.Zdeněk Parduba

ProfiRevit

REVITALIZACE LODŽIOVÉ FASÁDY PANELOVÉHO DOMU V ULICI JÍLOVSKÁ 1152/45, PRAHA 4

MĚŘÍTKO	1:100
FORMÁT	5 x A4
DATUM	ČERVENEC/2020
STUPEŇ	DSP
Č. VÝKRESU	**Č. KOPIE**
D.1.1.B.7	

PŮDORYS TYPICKÉHO PODLAŽÍ – NOVÝ STAV